


控制點坐標成果表			
點號	橫坐標(X)	縱坐標(Y)	
3795	318096.032	2729130.066	
5291	318070.127	2729128.879	
5396	318070.656	2729082.561	
5292	318070.682	2729080.300	
3797	318093.753	2729081.095	
3801	318095.515	2729118.965	
備註	1.坐標系統:參照TWD97坐標系統 高程系統:參照TWVD2001高程系統 2.地籍套繪僅供參考		

圖例圖層表	
申請基地	
計畫道路	
現況通路	
建築線	
地界線	
建築線指定現有巷道退縮	
樁位	
地籍線	
綠帶	
溝渠	
簡陋房屋	
電桿	
寺廟	
竹林	
果園	
池塘	
水田	
柏油路面	AC
水泥路面	PC
現有房屋	
河川區域線	(※)
退縮地	
空地	
段界線	


照林路一段

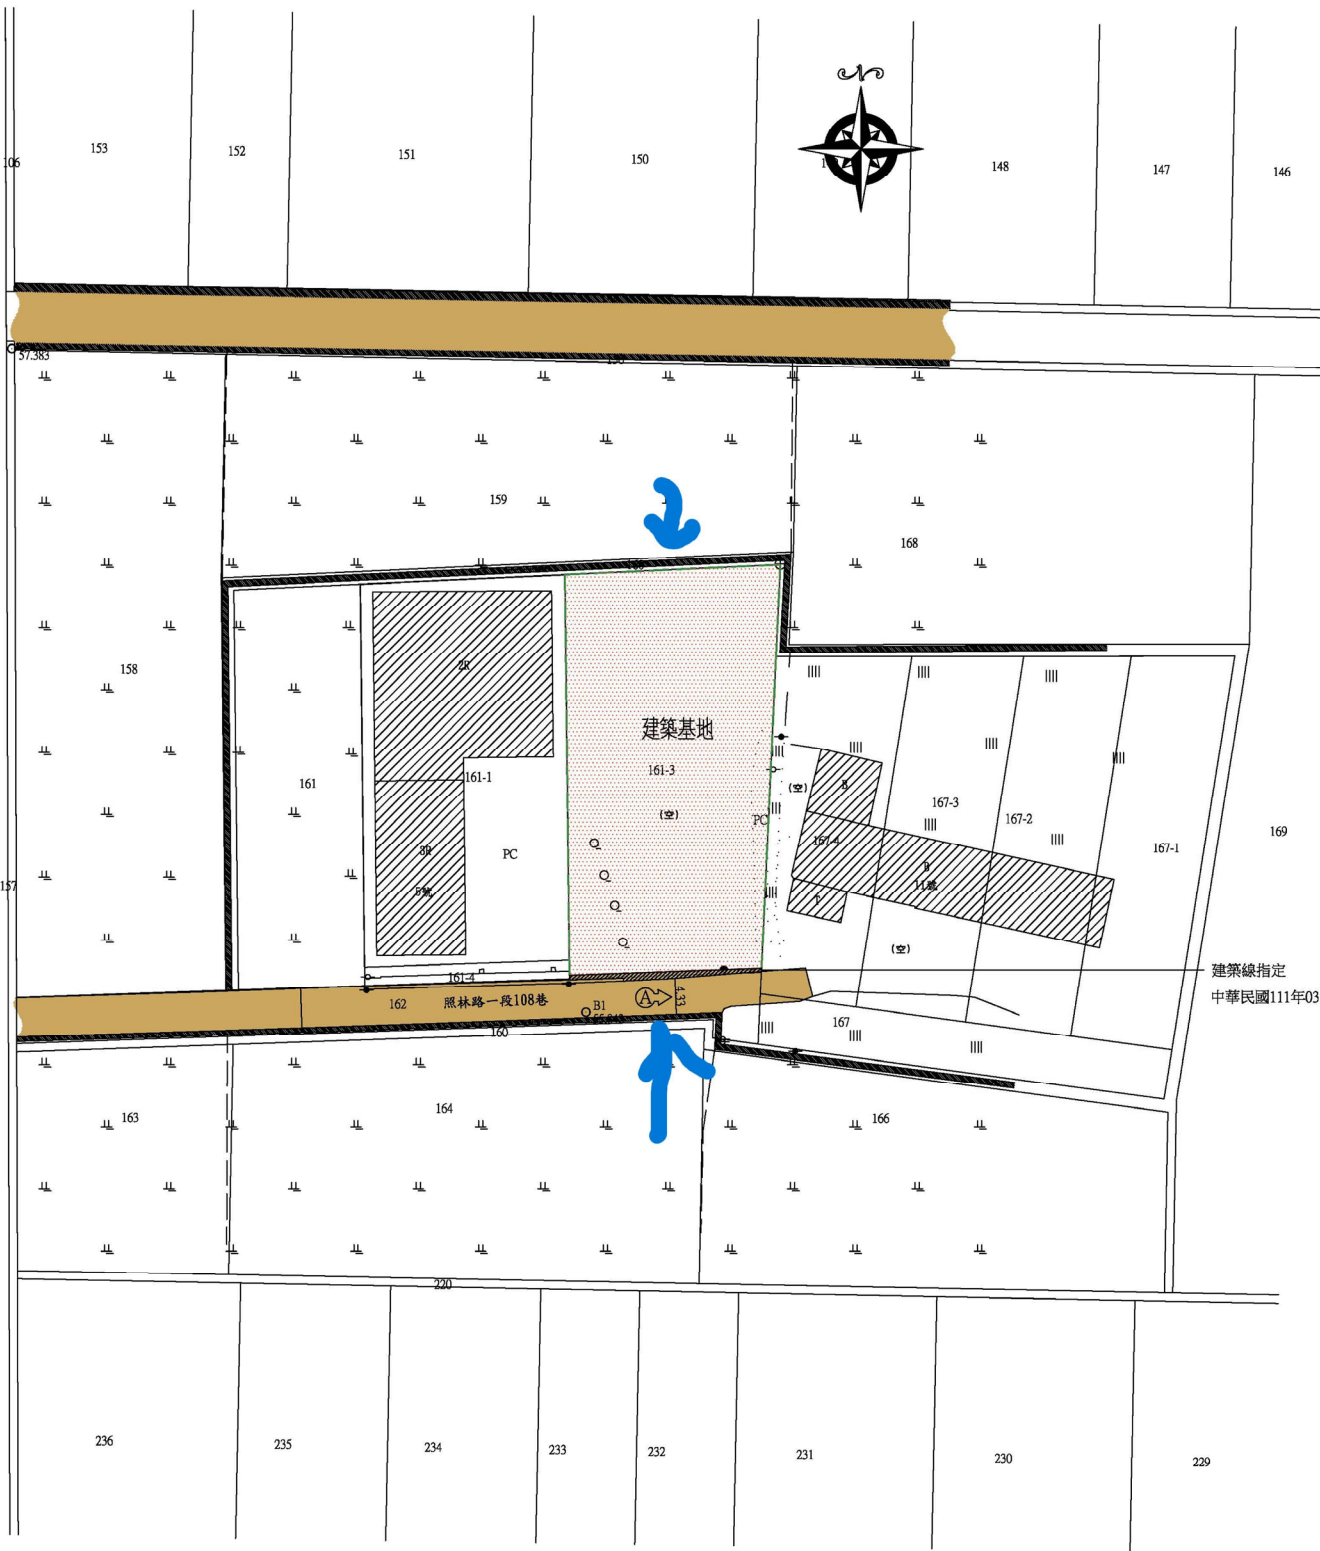

建築線指定
中華民國111年03月23日府建都字第1110042960號


(A1)S: 1:100
(A3)S: 1:200



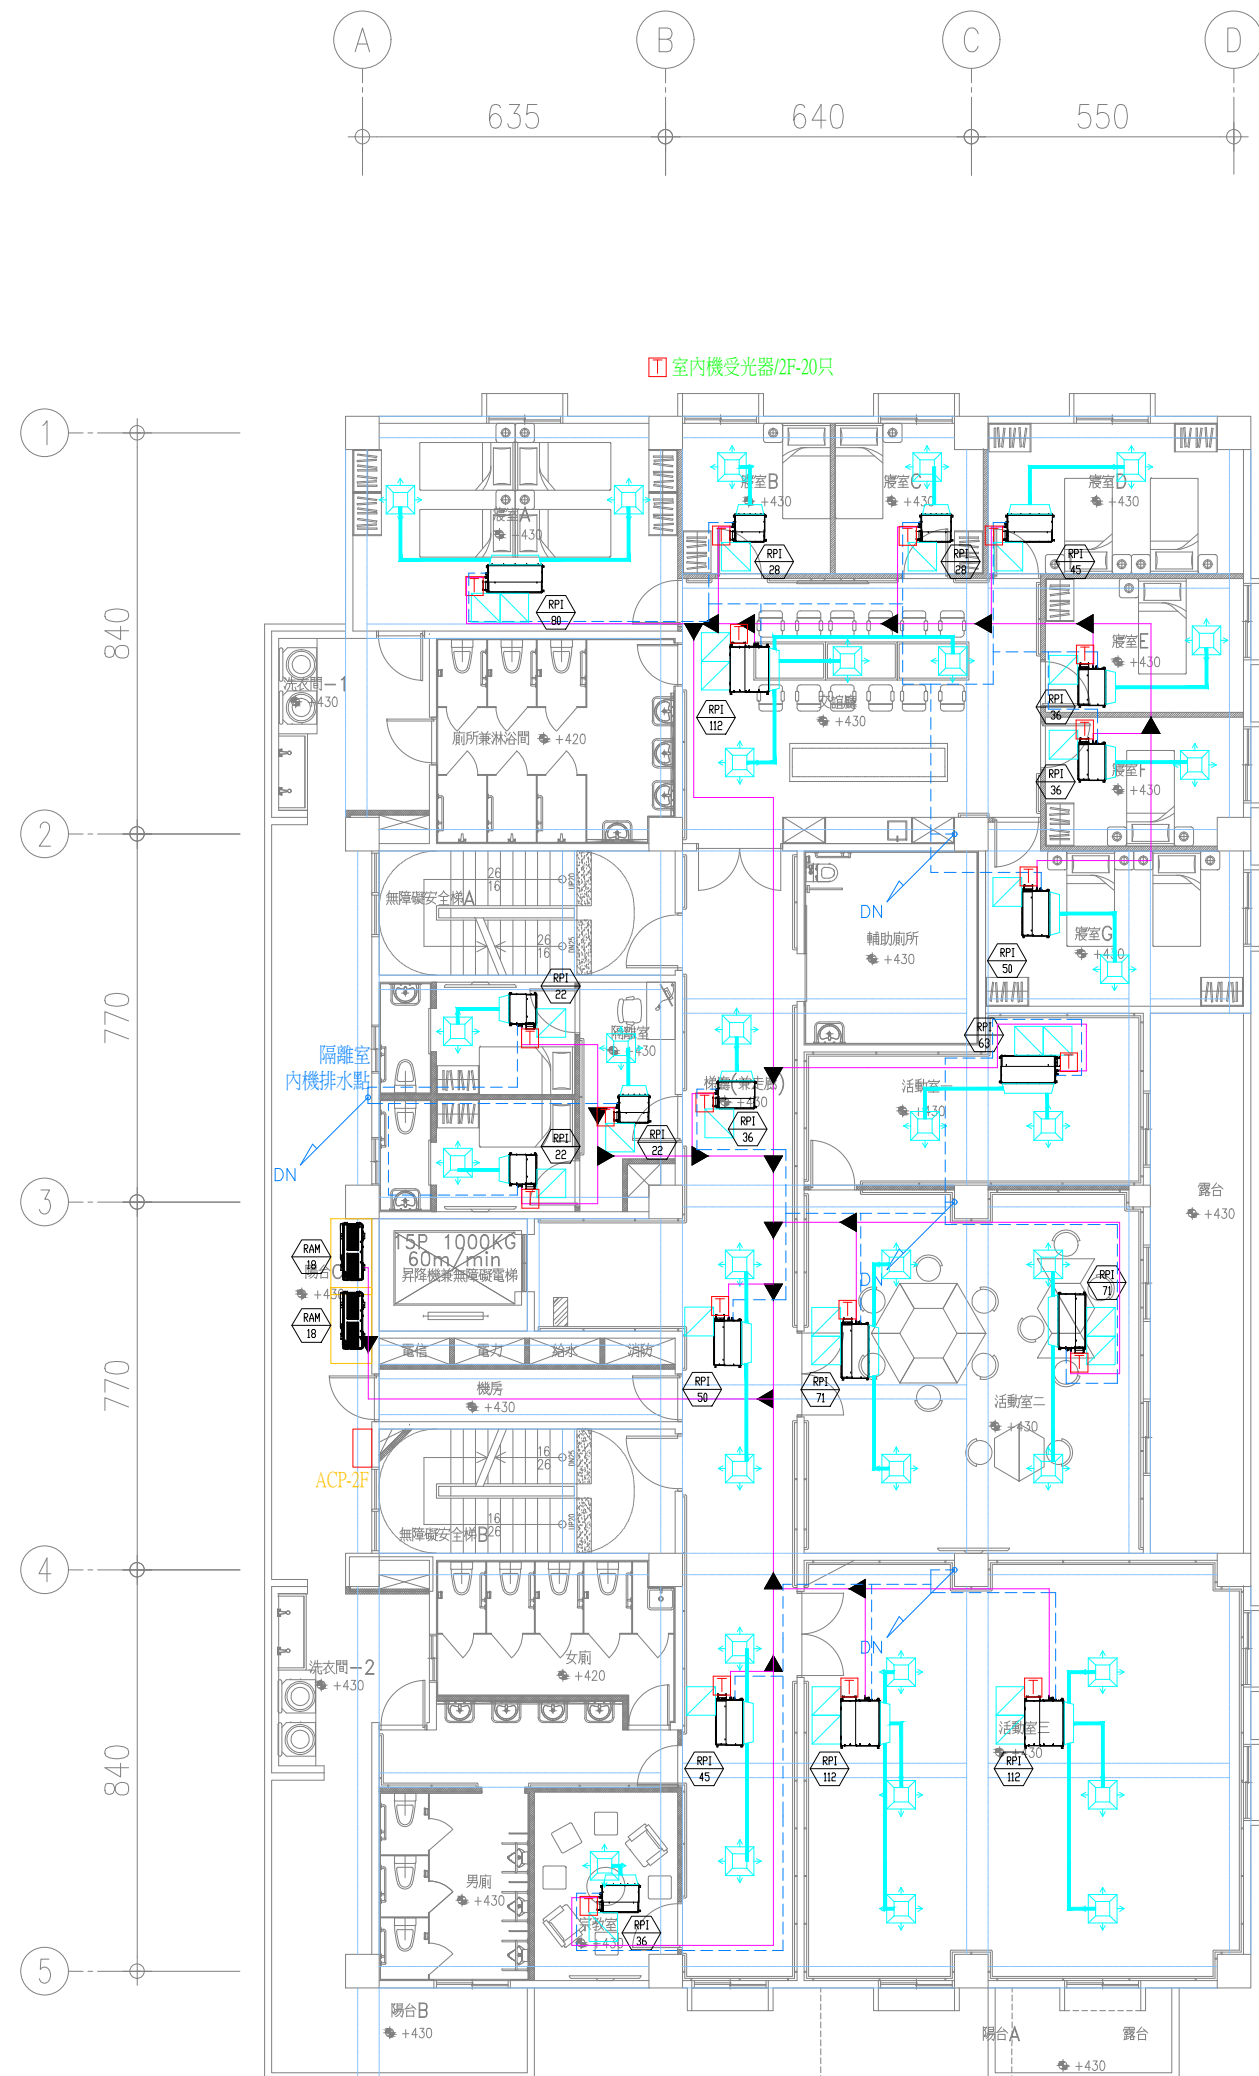


三層平面圖

(A1)S: 1: 100
(A3)S: 1: 200

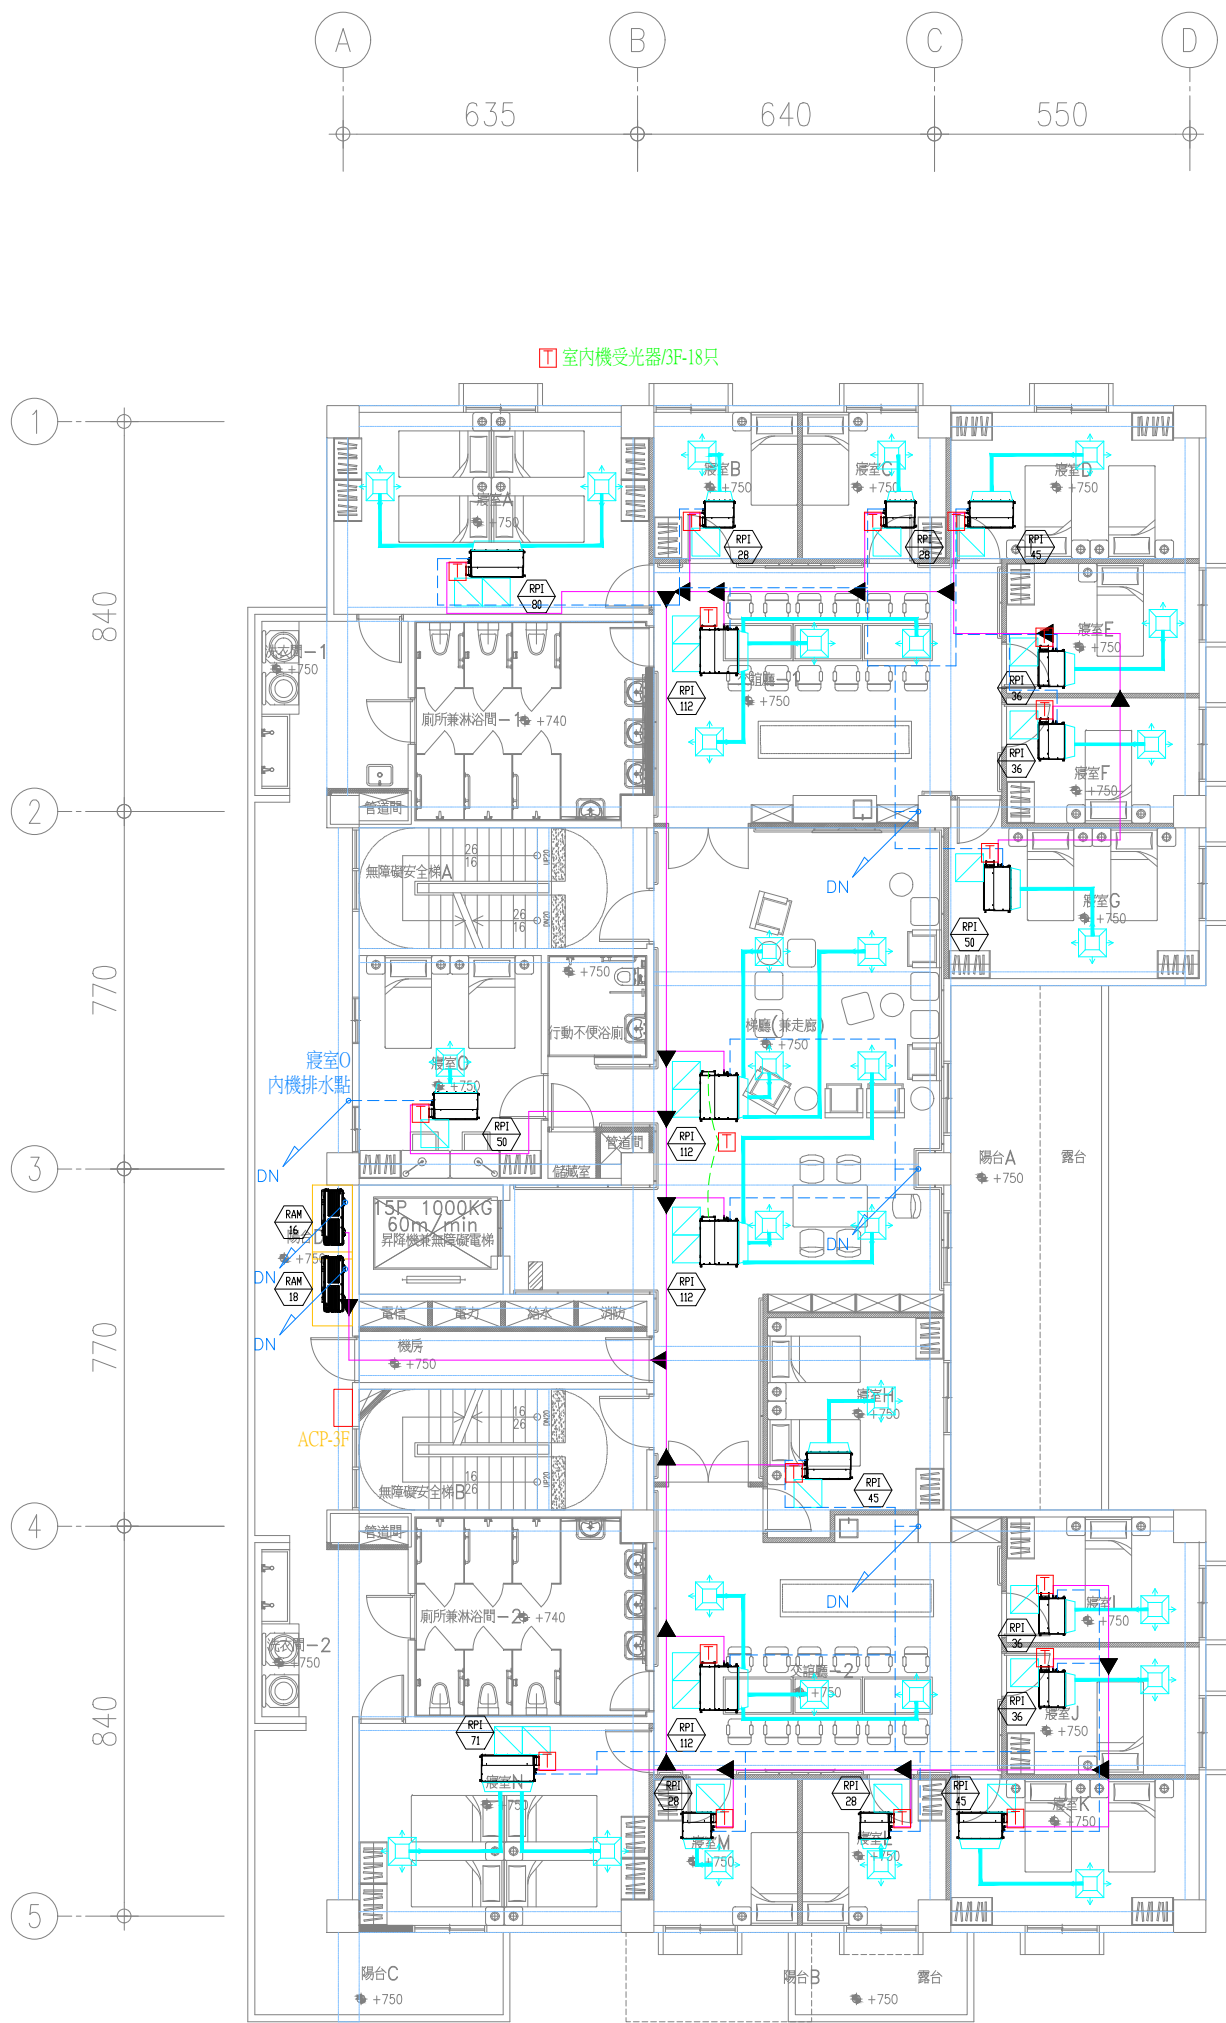

(A1)S: 1:100
(A3)S: 1:200

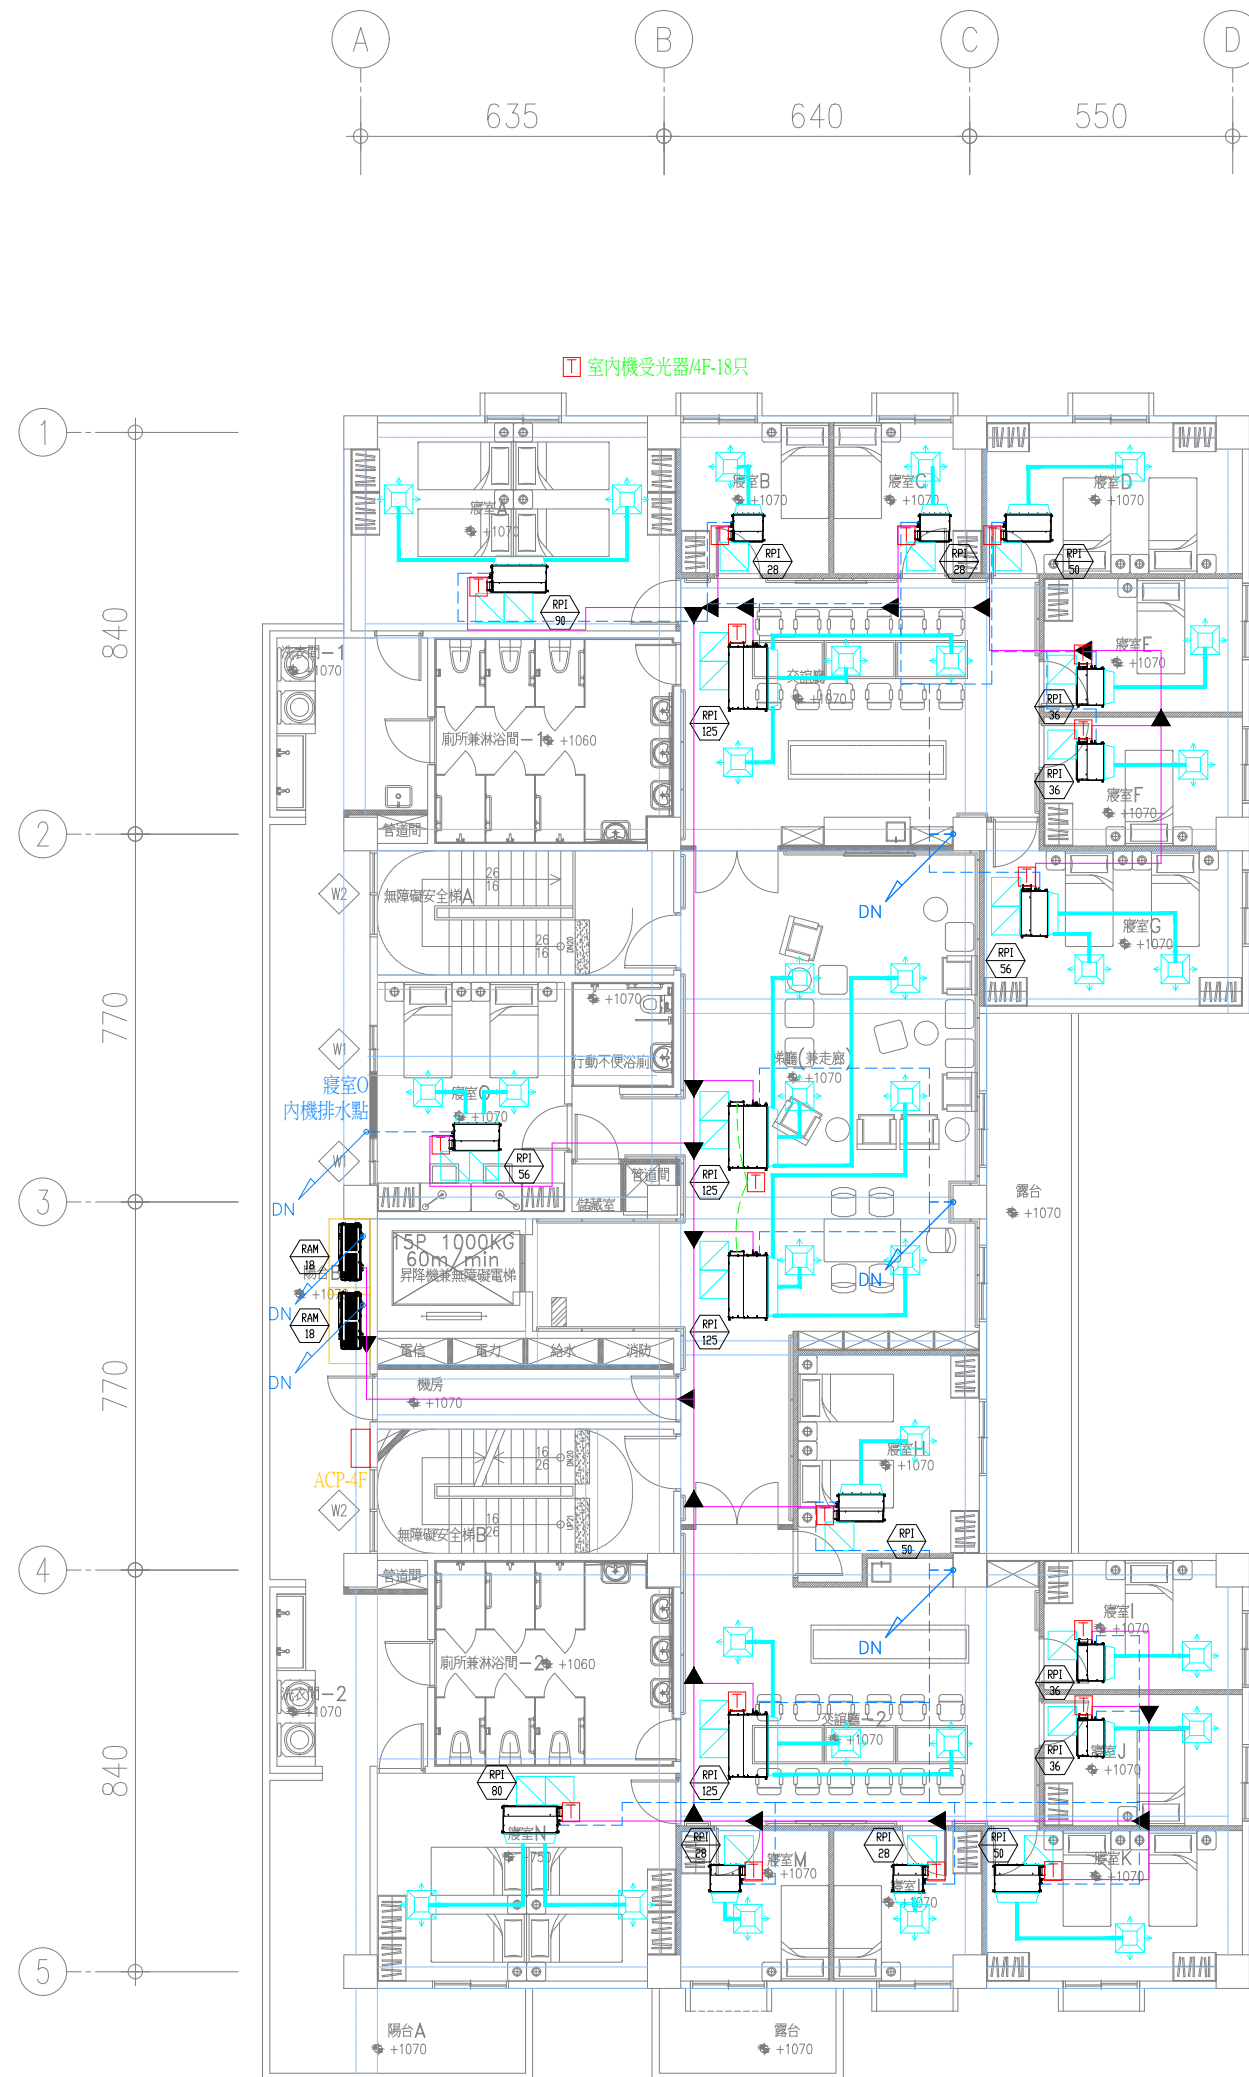

設備規範

參考型號	數量	參考外型尺寸 寬×高×深(mm)	冷氣能力 kW	暖氣能力 kW	運轉電流 (冷/暖)A	消耗電功率 kW	CSPF kWh/kWh	冷媒	壓縮機 馬達出力 kW(極數)×台數	送風裝置		配管尺寸		電源	備註
										風量 m³/min	馬達出力 kW(極數)	氣配管 mm	液配管 mm		
RAM-18 + RAM-16	1	2480×1650×420	≥95.0	≥104.0	≤49.1/52.3	≤29.13	≥5.21	R-410A	10.0(6)×1 10.0(6)×1	≥258 ≥258	0.44(8)×2 0.44(8)×2	φ 31.75	φ 19.05	3 φ .4W .380V.60Hz	
RAM-18 + RAM-18	2	2480×1650×420	≥100.0	≥108.0	≤52.6/57.8	≤31.20	≥5.13	R-410A	10.0(6)×1 10.0(6)×1	≥258 ≥258	0.44(8)×2 0.44(8)×2	φ 31.75	φ 19.05	3 φ .4W .380V.60Hz	

- 規格表內各項數據是在無風管室內機合計容量為100%，依據下述條件測試求得，配管長7.5m，配管高低差：0m。
- 冷氣：室內溫度：27℃(DB)/19.0℃(WB) 室外溫度：35℃(DB)；暖氣：室內溫度：20℃(DB) 室外溫度：7℃(DB) /6℃(WB)。
- 基礎機組合成組合機時，機體間距離最少須保持100mm以上。
- 噪音值是在無響室中量測，現地會因安裝環境的噪音、反射音等的影響而升高。
- 室外機噪音值為冷氣運轉時，在機體正前方1m與距地面1.5m處測得之數據，暖氣運轉時噪音值會高約1~2dB。
- 變頻機種為提供快速運轉的環境，會有超頻運轉的可能性，上表之運轉電流為額定條件下之數據非最大電流，現地準備之ELB、電源開關、保險絲、電源線等部品，請參考相關安裝說明書或技術手冊選定。

參考型號	數量	參考外型尺寸 寬×高×深 (mm)	冷氣能力 kW	暖氣能力 kW	運轉電流 (冷/暖)A	消耗電功率 kW	CSPF kWh/kWh	冷媒	壓縮機 馬達出力 kW(極數)×台數	送風裝置		配管尺寸		電源	備註
										風量 m ³ /min	馬達出力 kW(極數)	氣配管 mm	液配管 mm		
RAC-112	1	1060×940×370	≥11.2	≥12.5	≤15.3/16.5	≤3.26	≥5.62	R-410A/R-32	3.0(4)×1	≥60	0.183(8)	φ15.88	φ9.53	1φ, 220V, 60Hz	
RAC-180	4	950×1380×370	≥18.0	≥20.0	≤10.2/10.3	≤6.09	≥4.43	R-410A/R-32	4.8(6)×1	≥120	0.183(8)	φ19.05	φ9.53	3φ, 4W, 380V, 60Hz	
RAM-180	1	950×1380×370	≥18.0	≥20.0	≤9.1/10.8	≤6.42	≥4.76	R-410A/R-32	4.8(6)×1	≥120	0.183(8)	φ19.05	φ9.53	3φ, 4W, 380V, 60Hz	
RAM-180	1	950×1380×370	≥18.0		≤9.1	≤6.42	≥4.76	R-410A/R-32	4.8(6)×1	≥120	0.183(8)	φ19.05	φ9.53	3φ, 4W, 380V, 60Hz	

・規格表內各項數據是在無風管室內機合計容量為100%，依據下述條件測試求得，配管長7.5m，配管高低差：0m。

・冷氣：室內溫度：27℃(DB)/19.0℃(WB) 室外溫度：35℃(DB)；暖氣：室內溫度：20℃(DB) 室外溫度：7℃(DB) /6℃(WB)。

・基礎機組合成組台機時，機體間距離最少須保持100mm以上。

・噪音值是在無響室中量測，現地會因安裝環境的噪音、反射音等的影響而升高。

・室外機噪音值為冷氣運轉時，在機體正前方1m與距離地面高1.5m處測得之數據，暖氣運轉時噪音值會高約1~2dB。

・變頻機種為提供更快速的環境，會有超頻運轉的可能性，上表之運轉電流為額定條件下之數據非最大電流，現地準備之ELB、電源開關、保險絲、電源線等部品，請參考相關安裝說明書或技術手冊選定。


參考型號	數量	參考外型尺寸 寬×高×深(mm)	冷氣能力 kW	暖氣能力 kW	送風裝置			配管尺寸		噪音 dB(A)	排水管尺寸	電源	備註
					機外靜壓Pa MAX	風量MAX m ³ /min	馬達出力 kW	氣配管 mm	液配管 mm				
RPI-22	4	620x250x550	≥ 2.2	≥ 2.6	≥ 50	≥ 8.8	≤ 0.039	φ 12.7	φ 6.35	≤ 31	VP25	1 φ . 220V . 60Hz	
RPI-28	10	620x250x550	≥ 2.8	≥ 3.3	≥ 50	≥ 8.8	≤ 0.039	φ 12.7	φ 6.35	≤ 31	VP25	1 φ . 220V . 60Hz	
RPI-36	13	760x250x550	≥ 3.6	≥ 4.1	≥ 70	≥ 11.5	≤ 0.061	φ 12.7	φ 6.35	≤ 31	VP25	1 φ . 220V . 60Hz	
RPI-45	5	940x250x550	≥ 4.5	≥ 5.2	≥ 70	≥ 13.5	≤ 0.096	φ 12.7	φ 6.35	≤ 31	VP25	1 φ . 220V . 60Hz	
RPI-50	7	940x250x550	≥ 5.0	≥ 5.6	≥ 70	≥ 14	≤ 0.096	φ 15.88	φ 6.35	≤ 32	VP25	1 φ . 220V . 60Hz	
RPI-56	4	940x250x550	≥ 5.6	≥ 6.5	≥ 70	≥ 14	≤ 0.096	φ 15.88	φ 6.35	≤ 36	VP25	1 φ . 220V . 60Hz	
RPI-63	1	1130x250x550	≥ 6.3	≥ 7.5	≥ 70	≥ 17	≤ 0.096	φ 15.88	φ 9.53	≤ 33	VP25	1 φ . 220V . 60Hz	
RPI-71	5	1130x250x550	≥ 7.1	≥ 8.5	≥ 70	≥ 17	≤ 0.096	φ 15.88	φ 9.53	≤ 33	VP25	1 φ . 220V . 60Hz	
RPI-80	4	1130x250x550	≥ 8.0	≥ 9.0	≥ 70	≥ 18	≤ 0.096	φ 15.88	φ 9.53	≤ 34	VP25	1 φ . 220V . 60Hz	
RPI-90	2	1130x250x550	≥ 9.0	≥ 10.0	≥ 70	≥ 18	≤ 0.096	φ 15.88	φ 9.53	≤ 34	VP25	1 φ . 220V . 60Hz	
RPI-112	7	940x350x800	≥ 11.2	≥ 12.5	≥ 150	≥ 27	≤ 0.250	φ 15.88	φ 9.53	≤ 35	VP25	1 φ . 220V . 60Hz	
RPI-125	4	1300x350x800	≥ 12.5	≥ 14.0	≥ 150	≥ 37	≤ 0.250	φ 15.88	φ 9.53	≤ 40	VP25	1 φ . 220V . 60Hz	

・規格表內各項數據是依據下述條件測試求得。
 ・冷氣：室內溫度：27℃(DB)/19.0℃(WB) 室外溫度：35℃(DB)。
 ・暖氣：室內溫度：20℃(DB) 室外溫度：7℃(DB)/6℃(WB)。
 ・配管長：7.5m。
 ・配管高低差：0m。

嵌入式四方向室內機規範												
參考型號	數量	參考外型尺寸 寬×高×深(mm)	冷氣能力 kW	暖氣能力 kW	送風裝置		配管尺寸		噪音 dB(A)	排水管尺寸	電源	備註
					風量MAX m³/min	馬達出力 kW	氣配管 mm	液配管 mm				
RCI-90	6	840×288×840	≥9.0	≥10.0	≥23	≤0.057	φ15.88	φ9.53	≤38	VP25	1 φ .220V.60Hz	
RCI-112	2	840×288×840	≥11.2	≥12.5	≥31	≤0.127	φ15.88	φ9.53	≤43	VP25	1 φ .220V.60Hz	
- 規格表內各項數據是依據下述條件測試求得。 - 冷氣：室內溫度：27℃(DB)/19.0℃(WB) 室外溫度：35℃(DB)。 - 暖氣：室內溫度：20℃(DB) 室外溫度：7℃(DB)/6℃(WB)。 - 配管長：7.5m。 - 配管高低差：0m。												

參考型號	數量	參考外型尺寸 寬×高×深(mm)	冷氣能力 kW	暖氣能力 kW	送風裝置		配管尺寸		噪音 dB(A)	排水管尺寸	電源	備註
					風量MAX m ³ /min	馬達出力 kW	氣配管 mm	液配管 mm				
RPK-56	1	1100×300×260	≥ 5.6	≥ 6.3	≥ 13	≤ 0.038	φ 12.7	φ 6.35	≤ 37	VP25	1 φ .220V.60Hz	
・ 規格表內各項數據是依據下述條件測試求得。 ・ 冷氣：室內溫度：27℃(DB)/19.0℃(WB) 室外溫度：35℃(DB)。 ・ 暖氣：室內溫度：20℃(DB) 室外溫度：7℃(DB)/6℃(WB)。 ・ 配管長：7.5m。 ・ 配管高低差：0m。												

4F

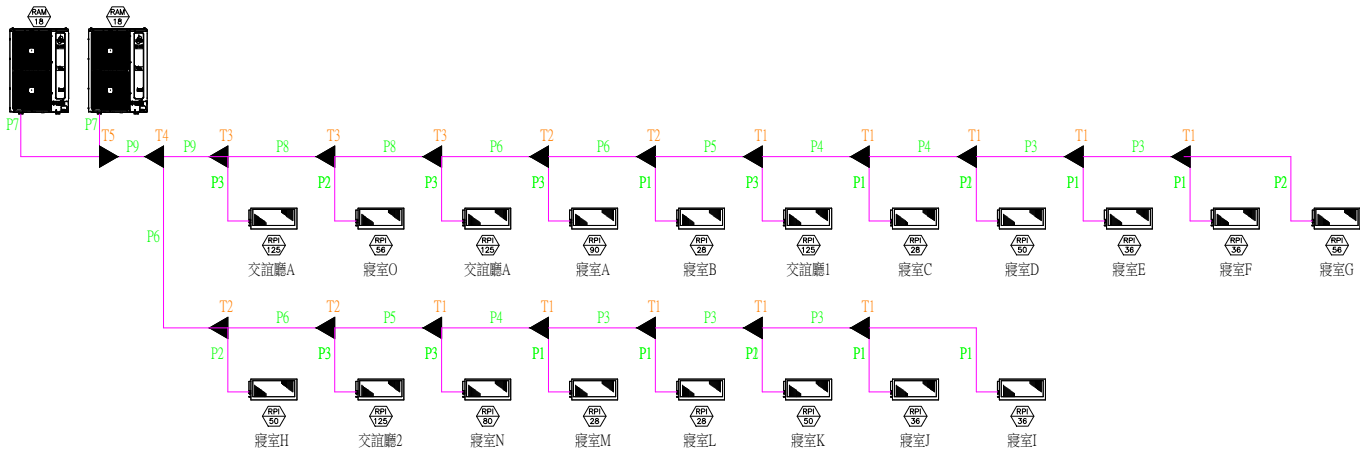


冷媒管徑對照表

代號	氣管 (mm)	液管 (mm)
P1	ϕ 12.7	ϕ 6.35
P2	ϕ 15.88	ϕ 6.35
P3	ϕ 15.88	ϕ 9.53
P4	ϕ 19.05	ϕ 9.53
P5	ϕ 22.2	ϕ 9.53
P6	ϕ 25.4	ϕ 12.7
P7	ϕ 28.6	ϕ 12.7
P8	ϕ 28.6	ϕ 15.88
P9	ϕ 31.75	ϕ 19.05
P10	ϕ 38.1	ϕ 19.05


分歧管徑對照表

代號	分歧管
T1	E-NP282S
T2	E-NP452S
T3	E-NP692S
T4	E-NP902S
T5	MC-NP21SA1


3F

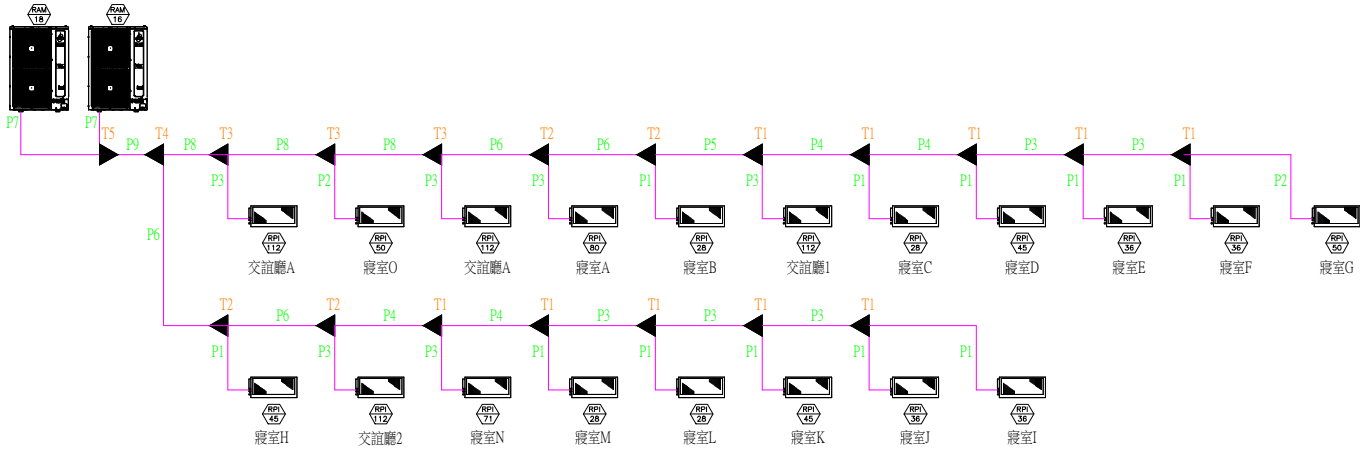

2F

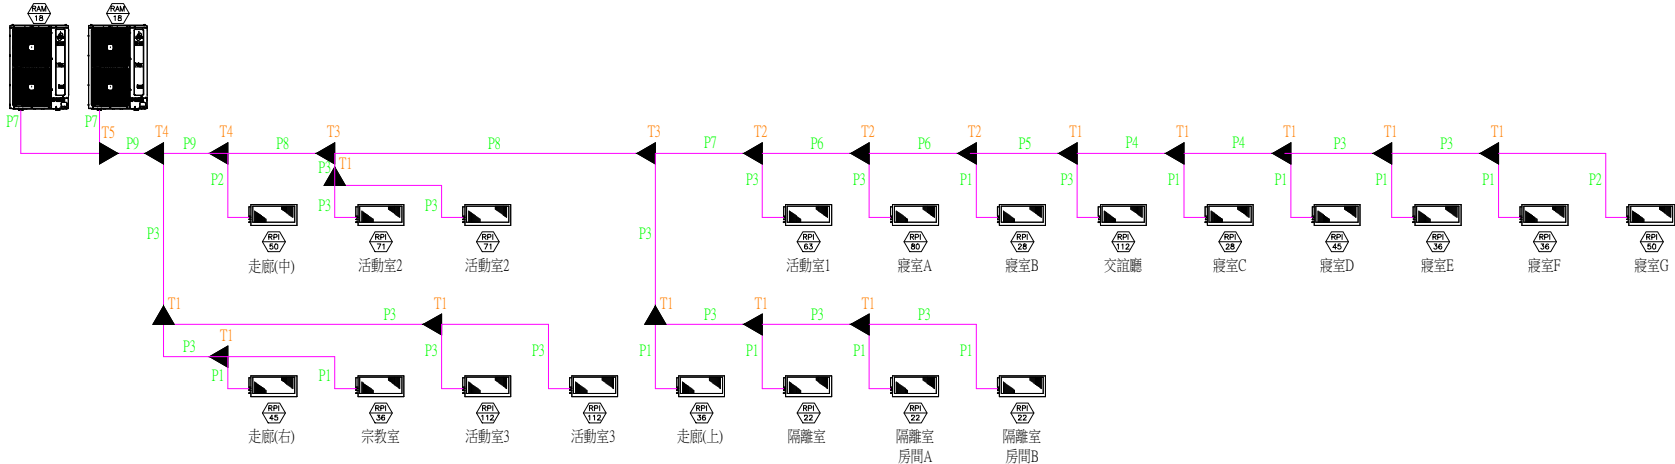

1F

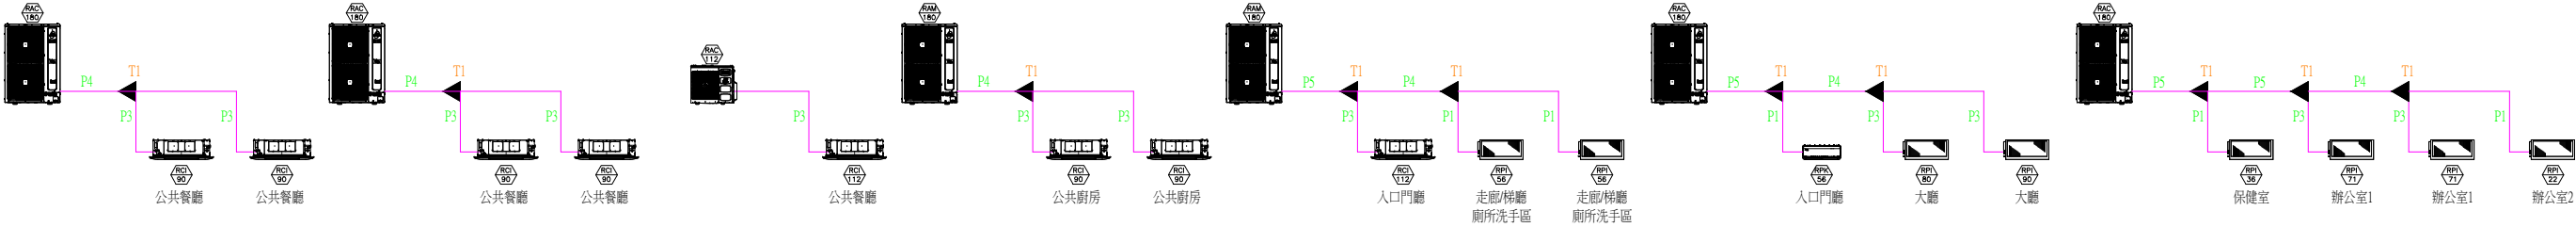

昇位圖

